




ឯកោស ប្រតិបត្តិការ ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិការ ក្នុង ការ ប្រតិបត្តិការ




Места опирания
металлоконструкций

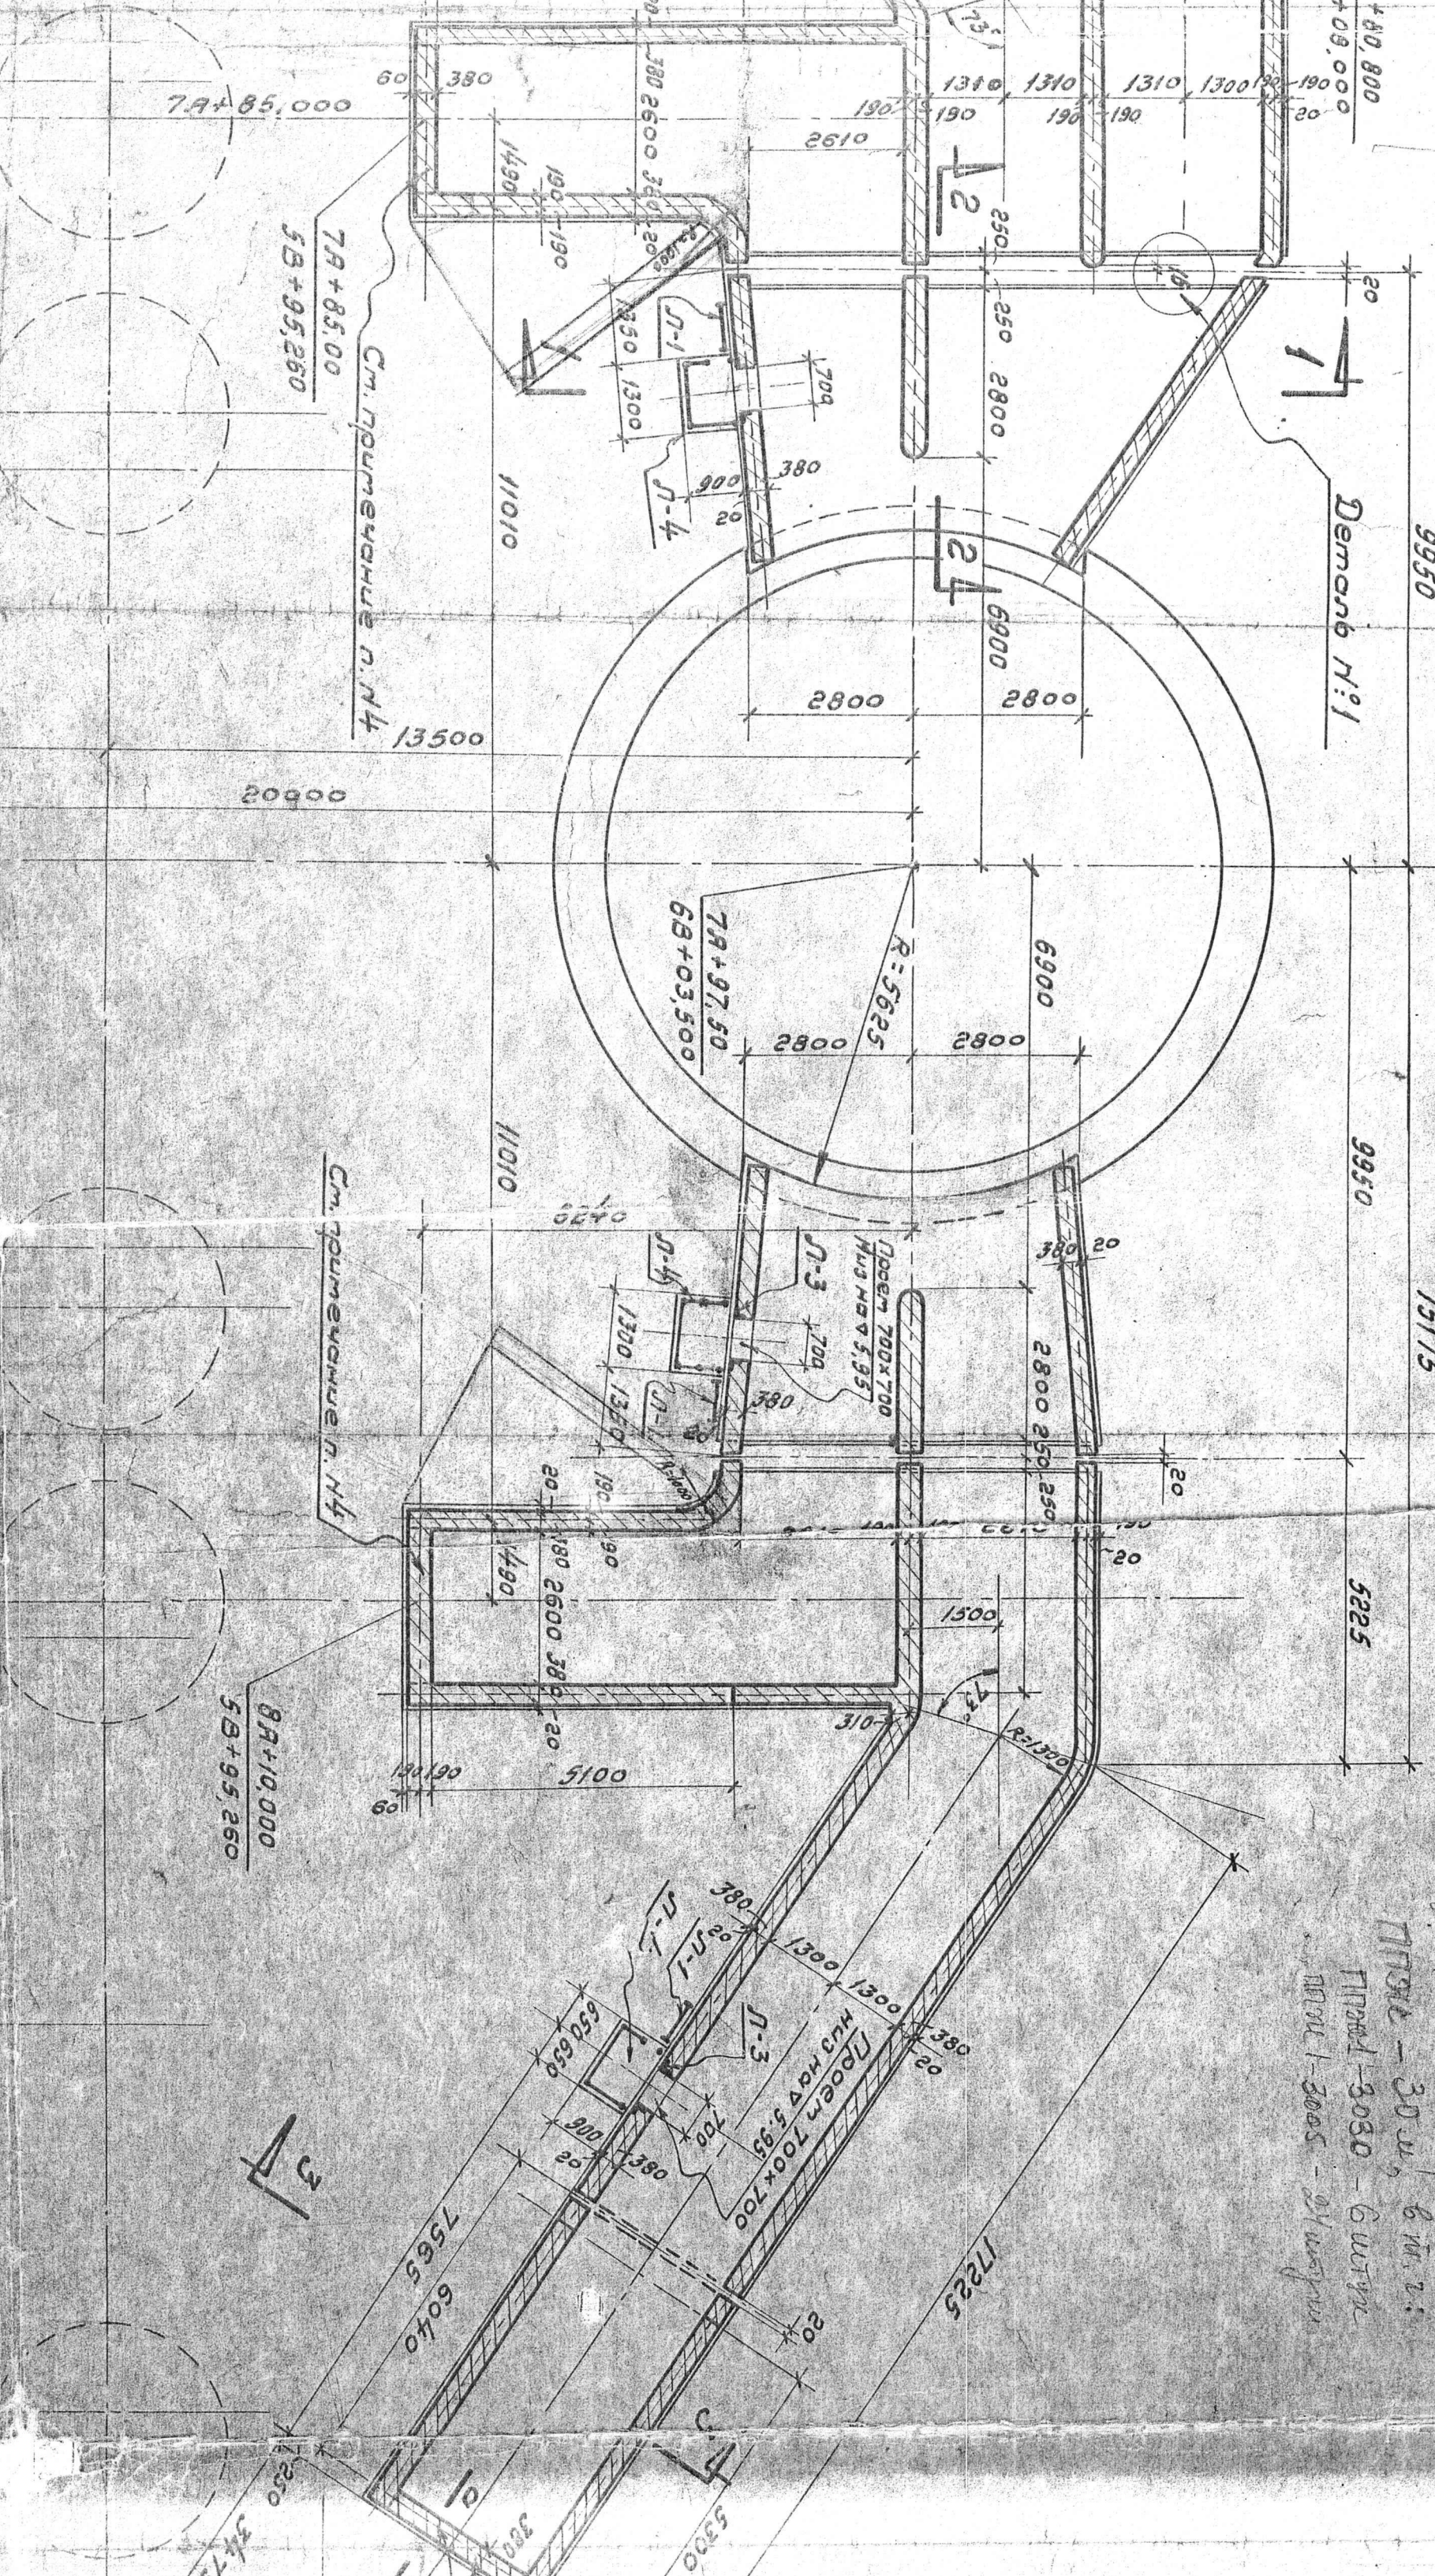


$\Delta \rho_{\text{max}} = 0.97 - 1.1$ г/см³




Memorandum
J-1/4000, N13497-0



1997



Procedural

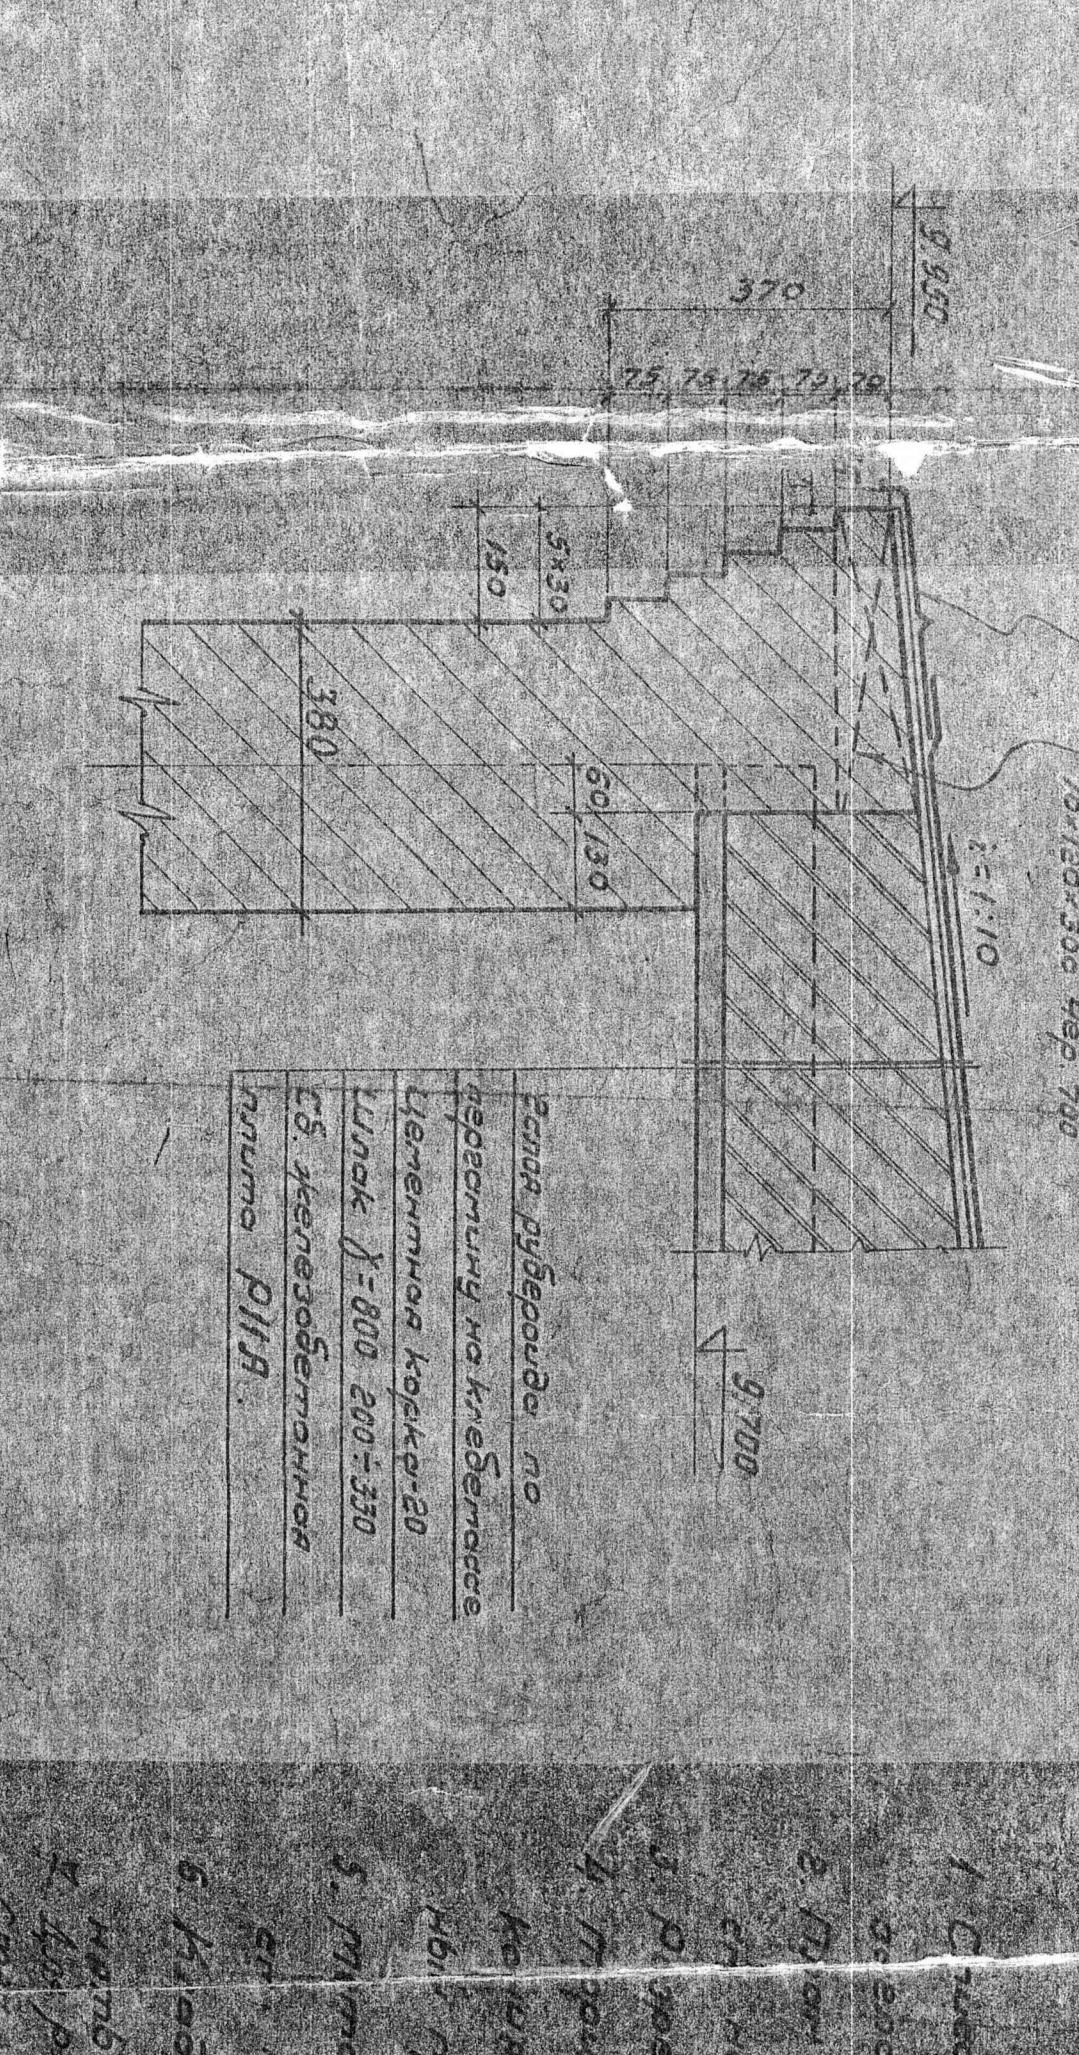

- [illegible]

5. Source:

[illegible]

